


### Шкаф управления ТШУ-Х-1-11-2-IP54 (230 В)

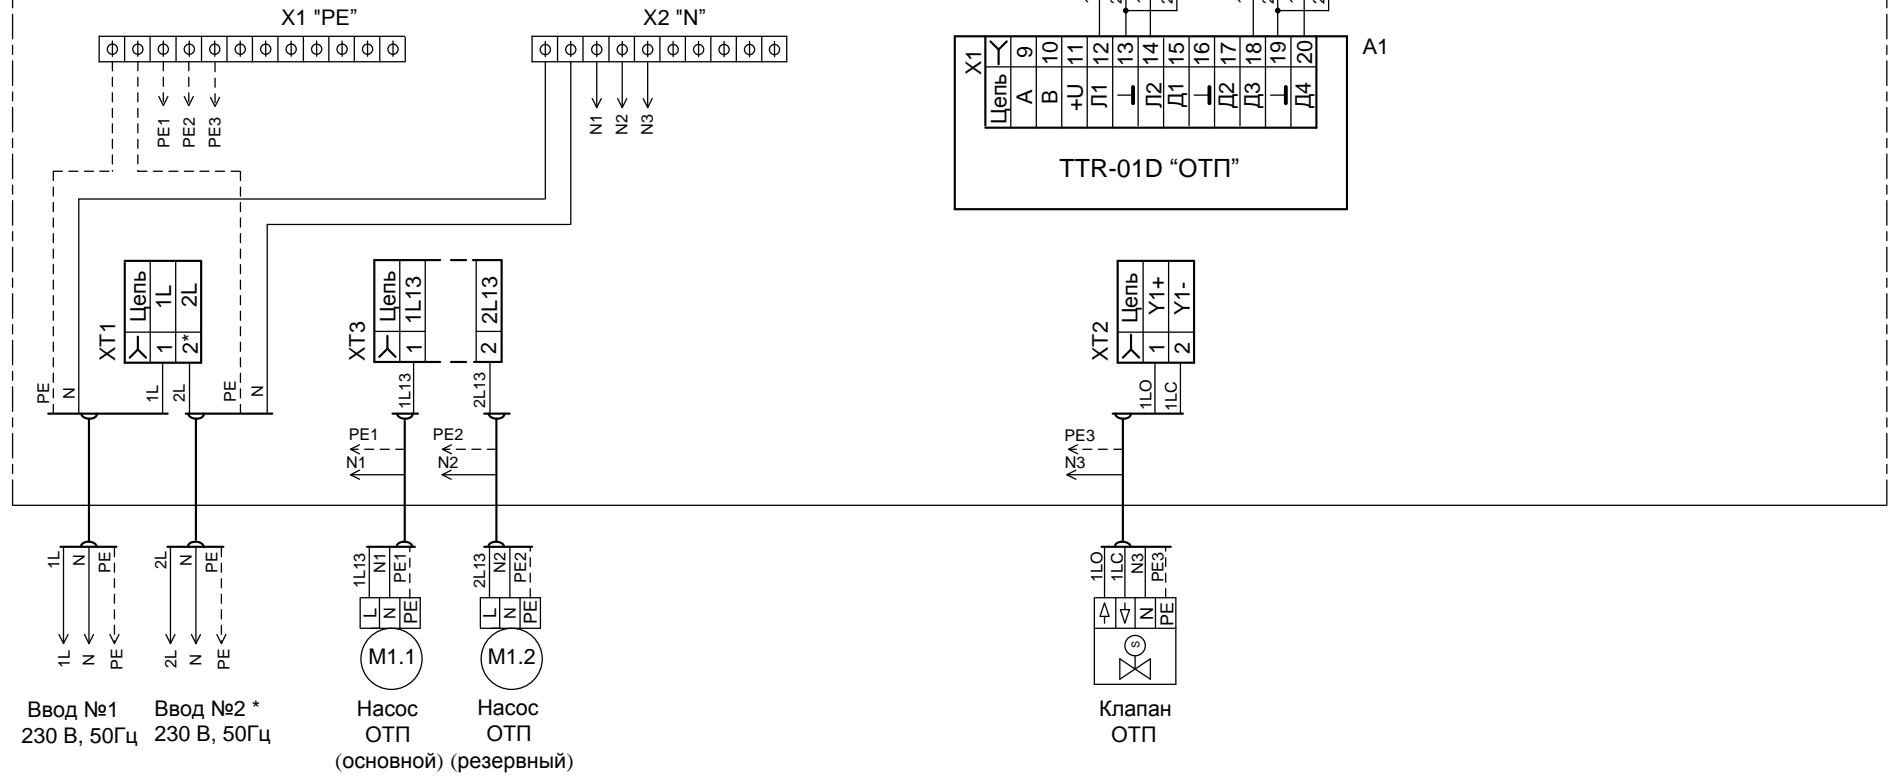

Ввод №1 230 В, 50Гц  
 Ввод №2 \* 230 В, 50Гц

Насос ОТП (основной)  
 Насос ОТП (резервный)

Клапан ОТП

- Примечания.
1. Работа модуля управления А1 производится для типа контура регулирования «СО».
  2. В схеме приняты обозначения: "NC" - нормально замкнутый контакт, "NO" - нормально открытый контакт.
  - 3.\* - Подключение отсутствует для ТШУ-1-1-11-2-IP54 (230 В).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т. Контр.				
Н. Контр.				
Утвердил				

Шкаф управления  
 ТШУ-Х-1-11-2-IP54  
 (230 В)  
 Схема подключения

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

ООО "Завод Теплосила"